

รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม : การตรวจความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 8
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบล นาวิ่ง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 เบอร์โทร : 032-708609

อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th Facebook : www.facebook.com/LibArit

บนเนื้อที่ 10,824.5 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารและพื้นที่โดยรอบ ทั้งสิ้น 16,975.47 ตาราง
เมตร ดังนี้

1. อาคารทั้ง 2 หลังอยู่บนเนื้อที่ 3,217.5 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด จำนวน
9,367.97 ตารางเมตร โดยจำแนกเป็นพื้นที่อาคาร ดังนี้

1.1 อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี(อาคารหอสมุดเดิม) อยู่บนเนื้อ
ที่ 2,172 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยของอาคาร 3056.27 ตารางเมตร

1.2 พื้นที่ อาคารบรรณราชนครินทร์อยู่บนพื้นที่ จำนวน 1,045.5 ตารางเมตร มี พื้นที่ใช้สอยของ
อาคาร 6,311.70 ตารางเมตร

2. มีพื้นที่โดยรอบ 7,607.5 ตารางเมตร โดยจำแนกเป็น

2.1 พื้นที่สีเขียว/สวน จำนวน 3,063.25 ตารางเมตร

2.2 ทางเดิน/พื้นซีเมนต์จำนวน 4,544.45 ตารางเมตร

ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 2 อาคาร ดังนี้

1. อาคารบรรณราชนครินทร์ 6 ชั้น ดังนี้

1.1 พื้นที่ ชั้น 1

1.1.1 จุดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

1.1.2 จุดบริการตอบคำถาม

1.1.3 บริการคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสารสนเทศ

1.1.4 ห้องรับรอง และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัยของอาจารย์และ

นักศึกษา

1.1.5 พื้นที่การอ่าน

1.1.6 มุมหนังสือคุณธรรมและพระพุทธศาสนา

1.1.7 หนังสือใหม่ 5 ปี

1.1.8 หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น

1.1.9 มุมความรู้การลงทุน SET Corner

1.2 พื้นที่ ชั้น 2 ประกอบด้วย

- 1.2.1 ห้องจัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลาการบริการ/กิจกรรม
ห้องจัดเก็บวารสารรอเย็บเล่ม
- 1.2.2 บริการทรัพยากรสารสนเทศ
- 1.2.3 พื้นที่บริการนั่งอ่าน
- 1.2.3 มุมความรู้การสร้างสรรค์และงานออกแบบ Mini TCDC
- 1.3 พื้นที่ ชั้น 3 ประกอบด้วย
 - 1.3.1 จุดบริการของบุคลากร
 - 1.3.2 บริการทรัพยากรสารสนเทศ
 - 1.3.3 พื้นที่บริการนั่งอ่าน
 - 1.3.4 มุมหนังสือพัฒนาครูฯ
 - 1.3.5 ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาไทยหมวด 000-500
- 1.4 พื้นที่ ชั้น 4 ประกอบด้วย
 - 1.4.1 จุดบริการของบุคลากร
 - 1.4.2 ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
 - 1.4.3 ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทยหมวด 600-900
 - 1.4.4 พื้นที่บริการนั่งอ่าน
- 1.5 พื้นที่ ชั้น 5 ประกอบด้วย
 - 1.5.1 ห้อง Micro Thiching
 - 1.5.2 มุมอาเซียนศึกษา
 - 1.5.3 จุดบริการของบุคลากร
 - 1.5.4 พื้นที่บริการนั่งอ่าน
 - 1.5.5 ชั้นหนังสือวิจัยและวิทยานิพนธ์
- 1.6 พื้นที่ ชั้น 6 ประกอบด้วย
 - 1.6.1 ห้องปฏิบัติงานบุคลากร
 - 1.6.2 ห้องบันทึกการเรียนการสอน Smart Class Room 1
 - 1.6.3 ห้องบรรณราช 2 : Smart Class Room 2 (60 ที่นั่ง)
 - 1.6.4 ห้องบรรณราช 3 : Smart Class Room 3 (20 ที่นั่ง)
 - 1.6.5 ห้องบรรณราช 4 : Training Room (20 ที่นั่ง)
 - 1.6.6 ห้องบรรณราช 5 : Tutor Room 1 (9 ที่นั่ง)
 - 1.6.7 ห้องบรรณราช 6 : Tutor Room 2 (9 ที่นั่ง)
 - 1.6.8 พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันตามอัธยาศัย

2. คำครำหอสุมดเคม 2 ชั้ ดงนี้
 - 2.1 พ้นที่ ชั้ 1 ปรกอบด้วย
 - 2.1.1 หอ้งสำนั้งำนผู้อำนวयर
 - 2.1.2. หอ้งปรชษมต่นจันท์ (Learning Common Room)
 - 2.1.3 หอ้งเกยรตฤมปัญญมหาวทยลัยรชภฏเพชรบุรี
 - 2.1.4 หอ้งปรชษมต่นหวั
 - 2.1.5 หอ้งสรสนเทศหอ้งถนและหนังสือหยรก
 - 2.1.6 พ้นที่การเรยนรู้ร่วกันตมอธยาศัย (Think Cafe @Library)
 - 2.1.7 หอ้งเตรยมอหกร
 - 2.1.8 หอ้งน้สำหรับผู้ข้บรกรชยและหญง
 - 2.2 พ้นที่ ชั้ 2 ปรกอบด้วย
 - 2.2.1 หอ้งเก็บวัสดุ/สื่อนัทรศกร
 - 2.2.2 หอ้งเก็บหนังสือเกำ
 - 2.2.3 หอ้งรอยเสด็จฯ เพชรบุรี
 - 2.2.4 หอ้งเฉลิมพระเกยรต ร.10 และพระบรมวงศ์
 - 2.2.5 หอ้งอันเนื่องมจกพระรชดำร @เพชรบุรี

สถนที่	สำนั้กวิทยบรกรและเทคโนโลยีสรสนเทศมหาวทยลัยรชภฏเพชรบุรี
เครืองมือที่ใช้	เครืองวัดแสงสว่าง ยี่ห้อ SUMO INDUSTRIAL DIGITAL LIGHT METER MODEL 620L เครืองมือใหม่
วันที่ทำกรตรวจวัด	4 มิถุนยน 2568 เวล 13.00 น. – 16.30 น.



Library

www.mindgarden.com


[illegible]

* สามารถดูรายการให้บริการฟรี โดยใช้โปรแกรม Smart Phone / Tablet หรือสแกน QR Code ของแต่ละพื้นที่




Library

સામગ્રીના સ્ત્રોતો: સ્થાનિક કૃષિ, પશુપાલકો, સ્થાનિક વેપારીઓ, સ્થાનિક સરકારી સંસ્થાઓ

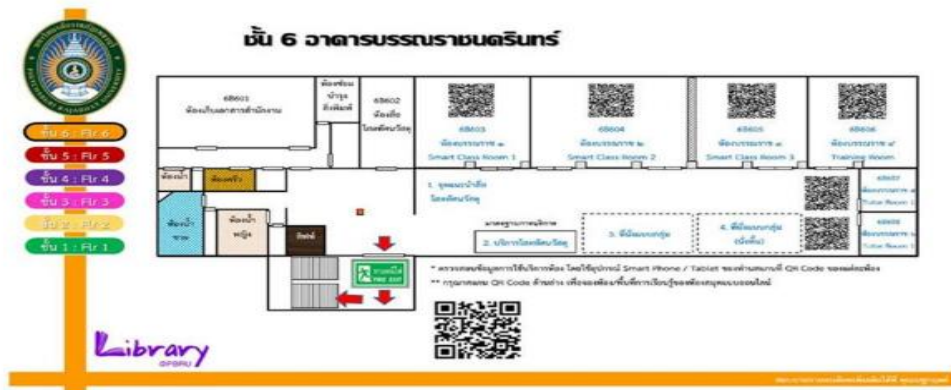

แผนผังอาคารหอสมุดเดิม ชั้น 2

(โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น)

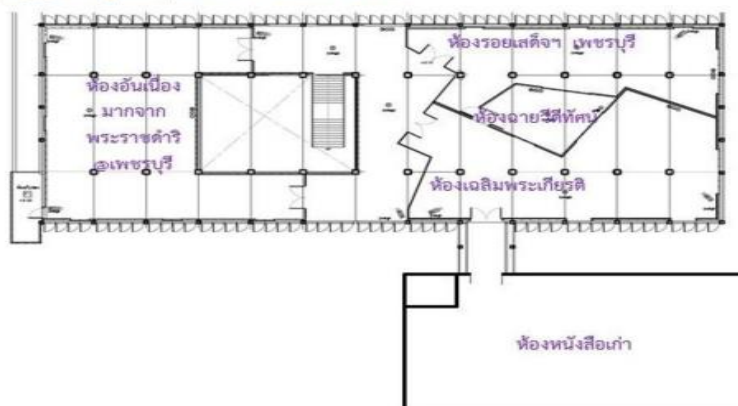

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง วันที่ 4 มิถุนายน 2568

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 1

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการยืม-คืน ทรัพยากร สารสนเทศ	200 - 500	299	436	436	ผ่าน
2	จุดบริการตอบคำถาม	200 – 500	185	244	244	ผ่าน
3	บริการคอมพิวเตอร์และ การ สืบค้นสารสนเทศ	300 – 750	212	322	322	ผ่าน
4	ห้องรับรอง และแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้	300 – 750	191	503	503	ผ่าน
5	พื้นที่นั่งอ่าน	300 -750	175	251	251	ไม่ผ่าน
6	มุมหนังสือคุณธรรมและ พระพุทธศาสนา	150 - 300	232	342	342	ผ่าน
7	หนังสือใหม่ 5 ปี	150 - 300	162	216	216	ผ่าน
8	หนังสือนวนิยายและเรื่อง สั้น	150 – 300	176	225	225	ผ่าน
9	มุมความรู้การลงทุน SET Corner	150 300	289	416	416	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 2

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการยืม-คืนวารสาร และบริการตอบคำถาม	200 - 500	52	468	468	ผ่าน
2	พื้นที่นั่งอ่าน (หน้าอาคาร)	300 - 750	76	676	676	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน (หลังอาคาร)	300 – 750	72	481	481	ผ่าน
4	มุมความรู้การสร้างสรรค์ และงานออกแบบ Mini TCDC	150 - 300	62	433	433	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 3

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการบุคลากร	200 - 500	253	561	561	ผ่าน
2	บริการทรัพยากรสารสนเทศ	300 - 750	104	653	653	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน	300 - 750	139	561	561	ผ่าน
4	มุมหนังสือพัฒนาครู หมวด 005-345	150 - 300	106	439	439	ผ่าน
5	ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาไทย หมวด 345-500	150 - 300	35	371	371	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 4

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการบุคลากร	200 - 500	343	987	987	ผ่าน
2	ที่นั่งอ่านหนังสือ	300 - 750	172	625	625	ผ่าน
3	ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ หมวด 000-900	150 -300	78	352	352	ผ่าน
4	ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาไทย หมวด 600-900	150 - 300	25	240	240	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 5

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	จุดบริการบุคลากร	200 - 500	394	843	843	ผ่าน

2	ห้อง Micro Thiching	300 - 750	15	287	287	ผ่าน
3	พื้นที่นั่งอ่าน	150 -300	90	651	651	ผ่าน
4	มุมอาเซียนศึกษา	150 - 300	238	617	617	ผ่าน
5	ชั้นหนังสือวิจัยและ วิทยานิพนธ์	150 - 300	71	369	369	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 6

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	ห้องปฏิบัติงานบุคลากร	300 - 750	54	508	508	ผ่าน
2	ห้องบันทึกการเรียนการสอน Smart Class Room 1	200 - 500	30	273	273	ผ่าน
3	ห้องบรรณราช 2 : Smart Class Room 2 (60 ที่นั่ง)	300 -750	20	347	347	ผ่าน
4	ห้องบรรณราช 3 : Smart Class Room 3 (20 ที่นั่ง)	300 - 750	65	339	339	ผ่าน
5	ห้องบรรณราช 4 : Training Room (20 ที่นั่ง)	300 - 750	60	452	452	ผ่าน
6	ห้องบรรณราช 5 : Tutor Room 1 (9 ที่นั่ง)	300 - 750	46	346	346	ผ่าน
7	ห้องบรรณราช 6 : Tutor Room 2 (9 ที่นั่ง)	300 - 750	54	353	353	ผ่าน
8	พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันตาม อัธยาศัย	150 - 300	188	442	442	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 1 (อาคารเดิม)

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการ ประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ	300 - 750	15	344	344	ผ่าน
2	ห้องประชุมต้นจันทน์ (Learning Common Room)	300 - 750	21	282	282	ผ่าน
3	ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	150 - 300	4	201	201	ผ่าน
4	ห้องประชุมต้นหว้า	300 - 750	3	960	960	ผ่าน
5	ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก	150 - 300	19	590	590	ผ่าน
6	พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันตาม อภัยาศัย (Think Cafe @Library)	150 - 300	120	330	330	ผ่าน

วิธีการตรวจวัด : การวัดแบบจุด (Spot Measurement)

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 2 (อาคารเดิม)

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)			ผลการประเมิน
			ปิดไฟ	เปิดไฟ	ค่าที่ได้	
1	ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี	150 - 300	0	370	370	ผ่าน
2	ห้องเฉลิมพระเกียรติ ร.10และพระบรมวงศ์	150 - 300	16	238	238	ผ่าน
3	ห้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @เพชรบุรี	150 - 300	2	245	245	ผ่าน

สรุป จากการวัดค่าแสงทั้งหมด ภายในอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนทั้งสิ้น 44 จุด ประกอบด้วยดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 1

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	จุดบริการยืม-คืน ทรัพยากร สารสนเทศ
2	จุดบริการตอบคำถาม
3	บริการคอมพิวเตอร์และ การ สืบค้นสารสนเทศ
4	ห้องรับรอง และแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5	พื้นที่นั่งอ่าน
6	มุมหนังสือคุณธรรมและ พระพุทธศาสนา
7	หนังสือใหม่ 5 ปี
8	หนังสือนวนิยายและเรื่อง สั้น
9	มุมความรู้การลงทุน SET Corner

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 2

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	จุดบริการยืม-คืนวารสาร และบริการตอบคำถาม
2	พื้นที่นั่งอ่าน (หน้าอาคาร)
3	พื้นที่นั่งอ่าน (หลังอาคาร)
4	มุมความรู้การสร้างสรรค์ และงานออกแบบ Mini TCDC

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 3

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	จุดบริการบุคลากร
2	บริการทรัพยากรสารสนเทศ
3	พื้นที่นั่งอ่าน
4	มุมหนังสือพัฒนาครู หมวด 005-345
5	ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาไทย หมวด 345-500

ส่วนที่ 4 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 4

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	จุดบริการบุคลากร
2	ที่นั่งอ่านหนังสือ
3	ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
4	ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาไทย หมวด 600-900

ส่วนที่ 5 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 5

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	จุดบริการบุคลากร
2	ห้อง Micro Thiching
3	พื้นที่นั่งอ่าน
4	มุมอาเซียนศึกษา
5	ชั้นหนังสือวิจัยและวิทยานิพนธ์

ส่วนที่ 6 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 6

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	ห้องปฏิบัติงานบุคลากร
2	ห้องบันทึกการเรียนการสอน Smart Class Room 1
3	ห้องบรรณราช 2 : Smart Class Room 2 (60 ที่นั่ง)
4	ห้องบรรณราช 3 : Smart Class Room 3 (20 ที่นั่ง)
5	ห้องบรรณราช 4 : Training Room (20 ที่นั่ง)
6	ห้องบรรณราช 5 : Tutor Room 1 (9 ที่นั่ง)
7	ห้องบรรณราช 6 : Tutor Room 2 (9 ที่นั่ง)
8	พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันตามอัธยาศัย

ส่วนที่ 7 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 1 (อาคารเดิม)

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ
2	ห้องประชุมต้นจันท์ (Learning Common Room)
3	ห้องเกียรติภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4	ห้องประชุมต้นหว้า
5	ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก
6	พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันตามอัธยาศัย (Think Cafe @Library)

ส่วนที่ 8 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ชั้นที่ 2 (อาคารเดิม)

จุดที่	สถานที่/ ลักษณะงาน
1	ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี
2	ห้องเฉลิมพระเกียรติ ร.10และพระบรมวงศ์
3	ห้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @เพชรบุรี

สรุปผลการวัดค่าความเข้มแสงภายในพื้นที่สำนักวิทยบริการฯ

จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่การทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการวัดแบบการวัดแบบจุด (Spot Measurement) พบว่าพื้นที่ให้บริการในบางจุดมีความเข้มของแสงสว่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ **ทั้งหมด 1 จุด** และผ่านตามาตรฐาน **ทั้งหมด 43 จุด**

แนวทางการแก้ไข

จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่การทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการวัดแบบการวัดแบบจุด (Spot Measurement) พบว่าพื้นที่ให้บริการในบางจุดมีความเข้มของแสงสว่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องมีความเข้มแสงสว่างไม่น้อยกว่า 300 Lux เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของหลอดไฟฟ้า จึงส่งผลให้มีพื้นที่บางจุดที่มีความเข้มแสงสว่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการแก้ไขคือการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับจุดบริการที่ความเข้มของ

แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ

การบันทึกข้อมูลการวัดค่าความเข้มของแสงสว่างโดยใช้ google Form



แบบฟอร์มการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ในพื้นที่การทำงานของสำนักวิทยบริการฯ

nathakrit.nua@mail.pbru.ac.th สลับบัญชี

🔒 ไม่ใช้ร่วมกัน

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

วันที่ทำการตรวจวัดความเข้มแสง *

วันที่

mm/dd/yyyy

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานวัดค่าความเข้มแสง *

☐ นายณฤกษ์ นวมงาม

☐ นายมนต์ ภูอิน

สถานที่/อาคาร/ชั้น *

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 1

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 2

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 3

สถานที่/อาคาร/ชั้น *

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 1

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 2

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 3

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 4

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 5

☐ อาคารบรรณารักษ์ ชั้น 6

☐ อาคารหอสมุดหลังเก่า ชั้น 1

☐ อาคารหอสมุดหลังเก่า ชั้น 2

พื้นที่ /จุดที่ทำการวัดค่าความเข้มแสง *

เลือก

ค่าความเข้มของแสงสว่าง (LUX) ที่วัดค่าได้ *

คำตอบของคุณ

ผลการประเมินค่าความเข้มแสง *

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน



<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWEj89kZUKGBE7fbqQa3HEYSqvwLTGWzA6R6HD3mWiQVszzrQ/viewform>